

ARMADI CALDI SERIE 'AAU'

ARMADI CALDI SERIE "AAU"


MODELLO	DIMENSIONI (mm)	NUMERO DI TEGLIE	POTENZA DI RISCALDAMENTO (KW)	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V)
---------	--------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

AAU 04	920x555x910h	7 x (600 x 400)	2.5	1 x 240
AAU 06	950x850x910h	14 x (600 x 400)	2.5	1 x 240
AAU 08	950x850x760h	10 x (600 x 400)	2.5	1 x 240

LISTA RICAMBI

CODICI	DESCRIZIONE	AAU 04	AAU 06	AAU 08
R65260050	INTERRUTTORE GENERALE	1	1	1
R65270220	LAMPADA SEGNALE	1	1	1
R65060040	MOTORE VENTILATORE	1	1	1
R65010200	RESISTENZA CELLA	1	1	1
R65070160	TERMOSTATO	1	1	1
R65070020	TERMOSTATO SICUREZZA	1	1	1
R65110200	ELETTROVALVOLA	1	1	1
R65090490	TEMPORIZZATORE DA PANNELLO	1	1	1
R65090480	TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIO	1	1	1
R65170050	RELE'	1	1	1

ARMADIO CALDO UMIDIFICATO

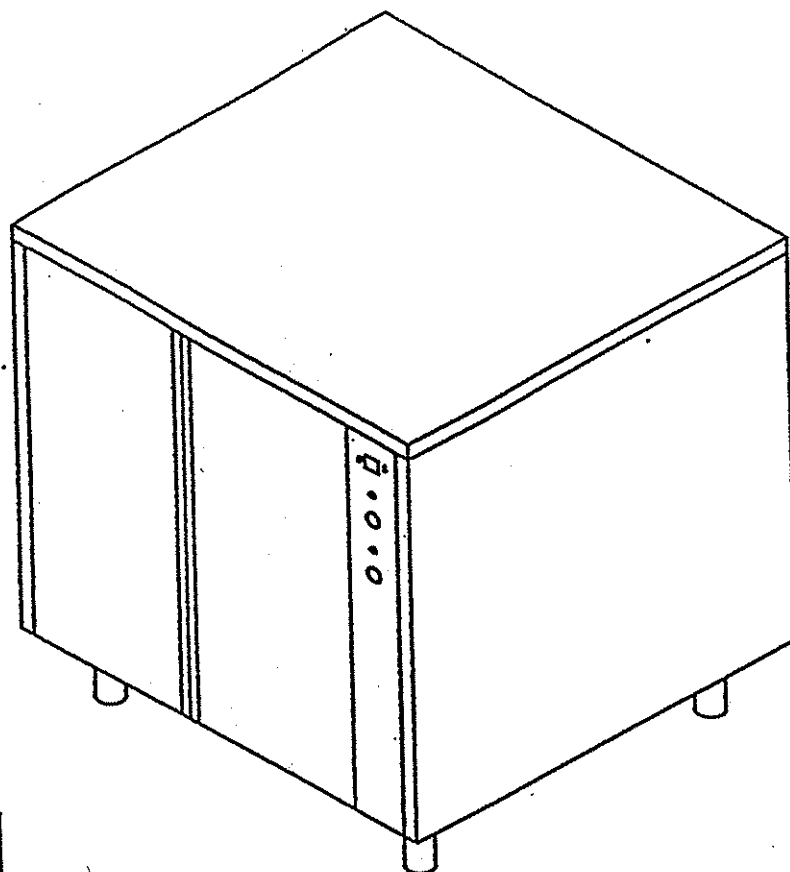

INTERRUTTORE GENERALE

SPIA FUNZIONAMENTO
RISCALDAMENTO



TERMOSTATO REGOLAZIONE
TEMPERATURA




INTERRUTTORE UMIDIFICAZIONE






SPIA FUNZIONAMENTO
UMIDIFICAZIONE



TERMOSTATO REGOLAZIONE
UMIDIFICAZIONE



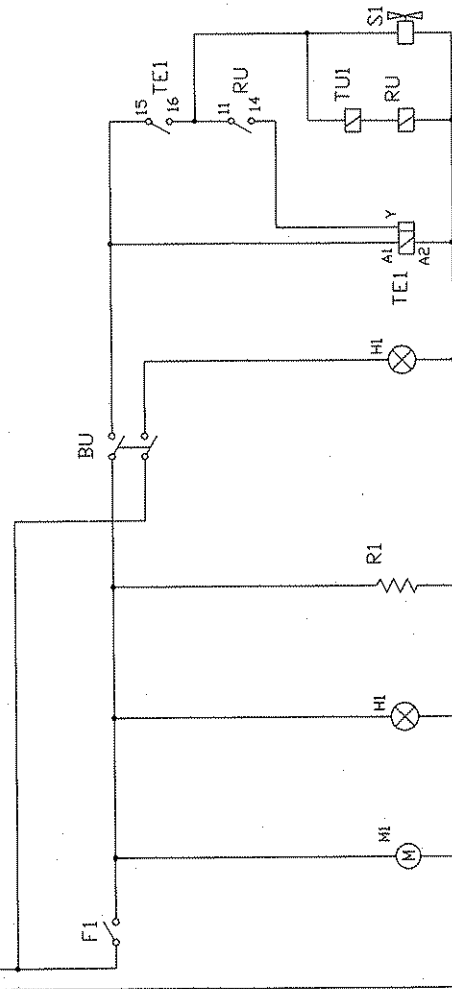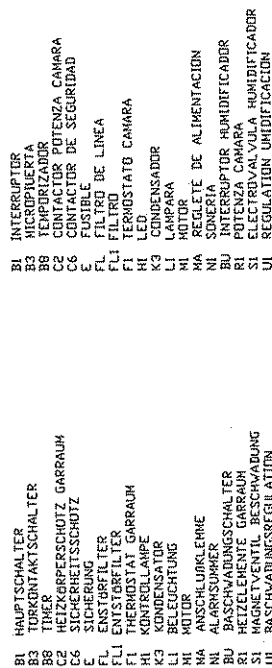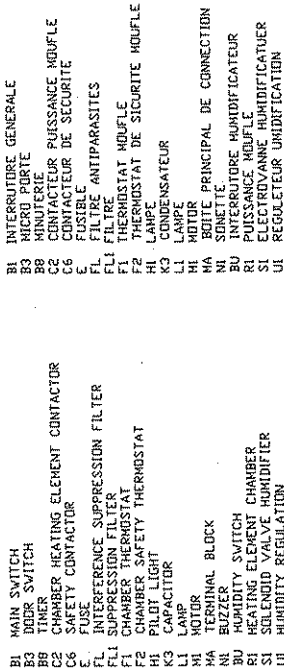

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	DENOMINAZIONE:				MODELLO: AAU04 ; AAU06 ; AAU08	DISEGNATO	P.I.	DATA	CODICE	REV			
					SCHEMA ELETTRICO				PERCORSO FILE:	CONTROLLATO	SCALA	17.11.2004	CODICE PREC.	00			
									TIPOALLO:	Pezzutto							REV
									TOLLERANZE GENERALI INGRESSO = 150 mm ±0,5 mm USCITA = 150 mm ±0,5 mm ALZATA = 150 mm ±0,5 mm ANGOLO NON CORTATO = 90° ±0,5°								
									 SIREMA S.p.A. UNITÀ locale di Vittorio Veneto TUTTURA E RETRIFICAZIONE DIVISIONE BELLA ALI S.p.A.								
MODIFICHE					DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE									